
別図第六号を別図第七号とし、別図第五号を別図第六号とし、別図第四号の次に次のように加える。


別図第五号　通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定

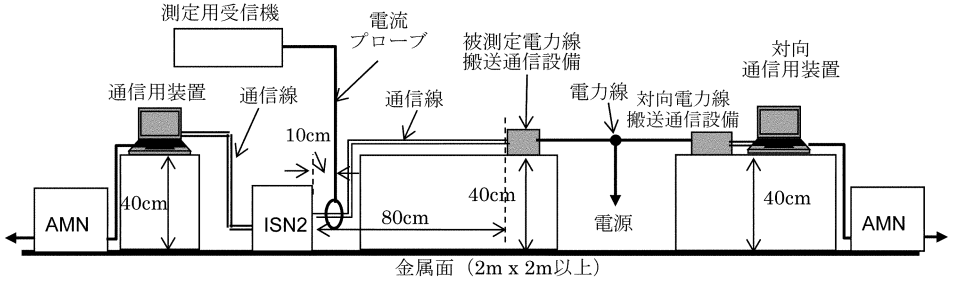

注　AMNは疑似電源回路網を表す。
　　ISN2は通信端子用インピーダンス安定化回路網を表す。


別図第七号の次に次のように加える。

別図第八号　電力線への伝導妨害波の電流の測定（通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合）

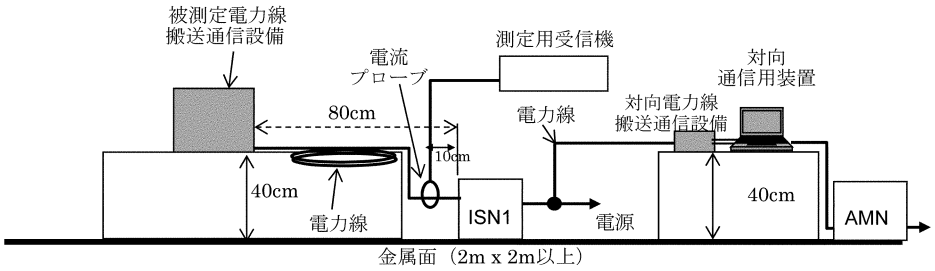


注　AMNは、疑似電源回路網を表す。
　　ISN1は、電源端子用インピーダンス安定化回路網を表す。

別図第九号　電力線への伝導妨害波の電圧の測定（通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合）

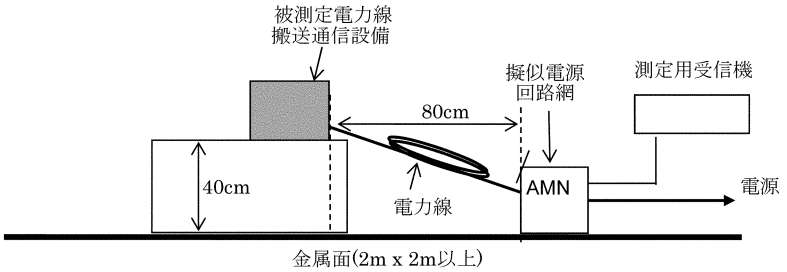


注　AMNは、疑似電源回路網を表す。

別図第十号　放射妨害波の測定（通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合）

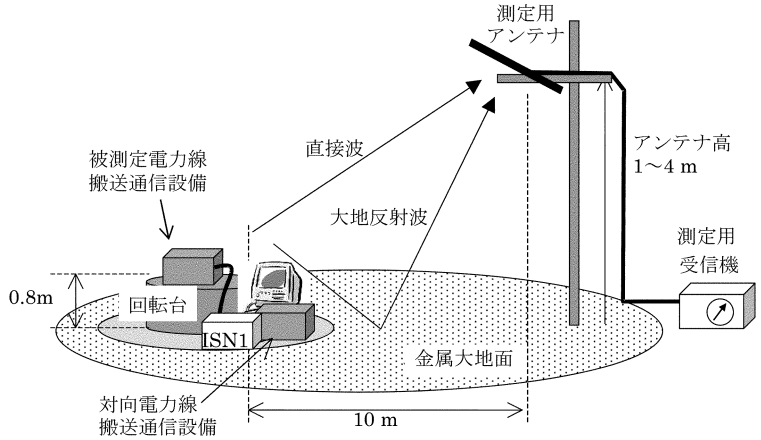

注　ISN1は、電源端子用インピーダンス安定化回路網を表す。

別図第十一号　被測定電力線搬送通信設備等の配置（通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合）

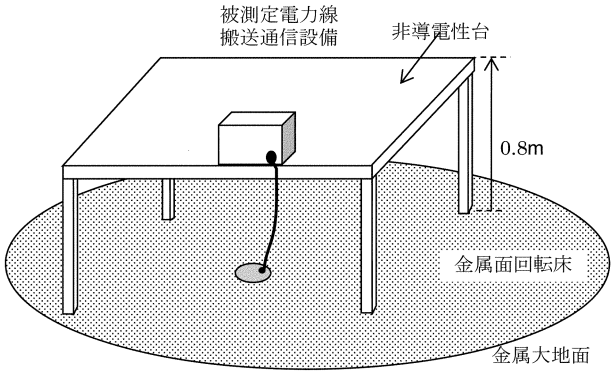

注　対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を金属大地面下に設置。

附　則

この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。