特定駐車場用泡消火設備（その４）

流水検知装置	バルブ本体等		MPa			
	リターディング・チャンバー					
	圧力スイッチ		設定圧力　作動圧力 MPa　MPa			
	音響警報装置・表示装置					
	減圧警報装置					
泡ヘッド	外形					
	泡放出障害					
	未警戒部分					
耐震措置						
制御盤	周囲の状況					
	外形					
	電圧計					
	表示					
	予備品等					
	スイッチ類					
	ヒューズ類					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
	予備電源及び非常電源	電源の自動切替機能				
		端子電圧・容量				

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特定駐車場用泡消火設備（その５）


総合点検				
起動性能等				
放射圧力	備考欄表参照			
希釈容量濃度	%			
発泡倍率	倍			
２５％還元時間	Sec			

備考

放射試験の実施階記入欄

階	最遠（　　階）	任意の階（　　階）	
放射圧力	MPa	MPa	

屈折率計の読みと希釈容量濃度（混合率）

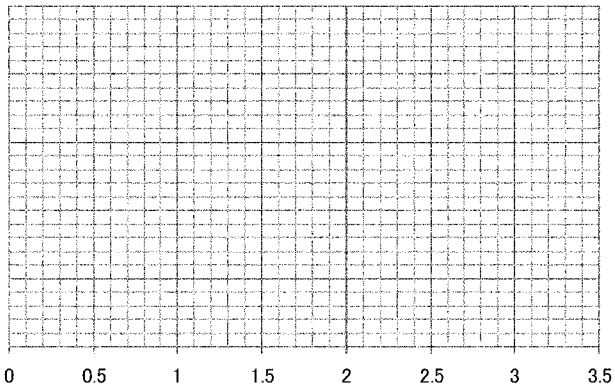

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

附　則

この告示は公布の日から施行する。